


3. Installation

3.5 EBM Tower 5-6KVA

A - Prüfung des EBM-Zubehörs

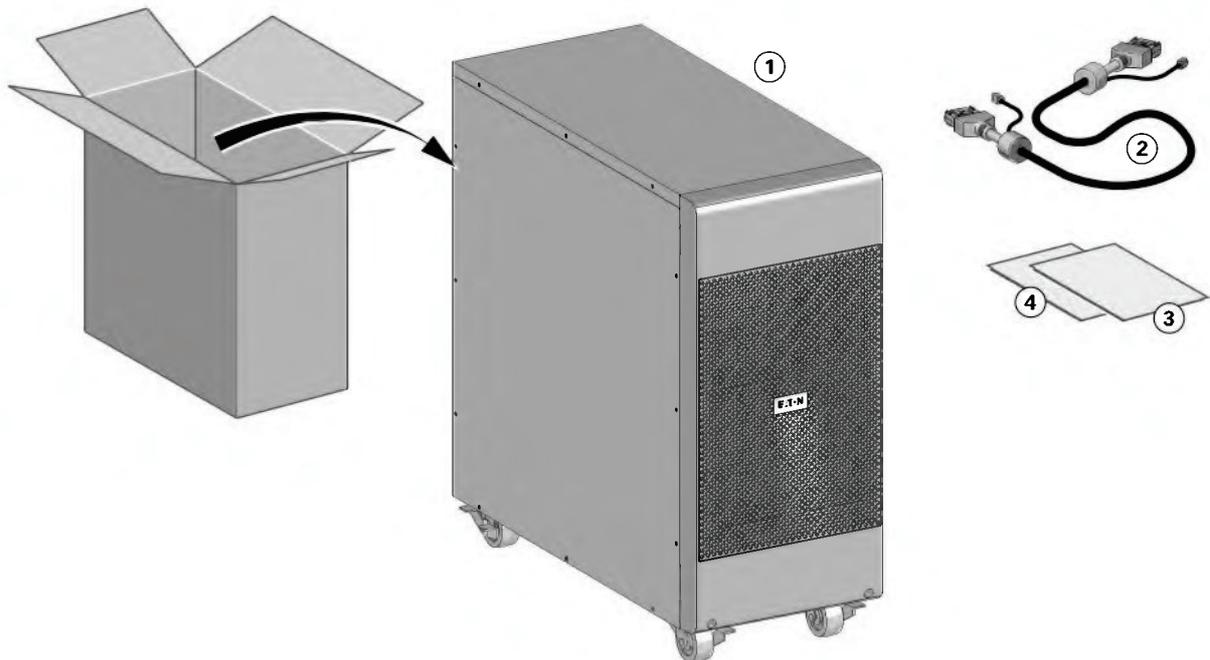


- ① 9SX EBM
- ② Batterie-Stromkabel, angefügt an das Batterie-Erkennungskabel
- ③ Quick start
- ④ EBM Installationshandbuch



Legen Sie das EBM-Benutzerhandbuch beiseite, wenn Sie das EBM gleichzeitig mit einer neuen USV installieren.

Benutzen Sie das USV-Benutzerhandbuch für die Installation beider Einheiten.



Sollten Sie weiteres Zubehör für die USV bestellt haben, prüfen Sie die Angaben zum Lieferumfang in den entsprechenden Handbüchern